


# 1.1.1A

## MINERÁLNÍ DVOUVRSTVÁ IZOLACE V MÍSTĚ HŘEBENE ŠIKMÉ STŘECHY S ODVĚTRÁVANOU VZDUCHOVOU MEZEROU, S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU UMÍSTĚNOU POD KROKVEMI - STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA

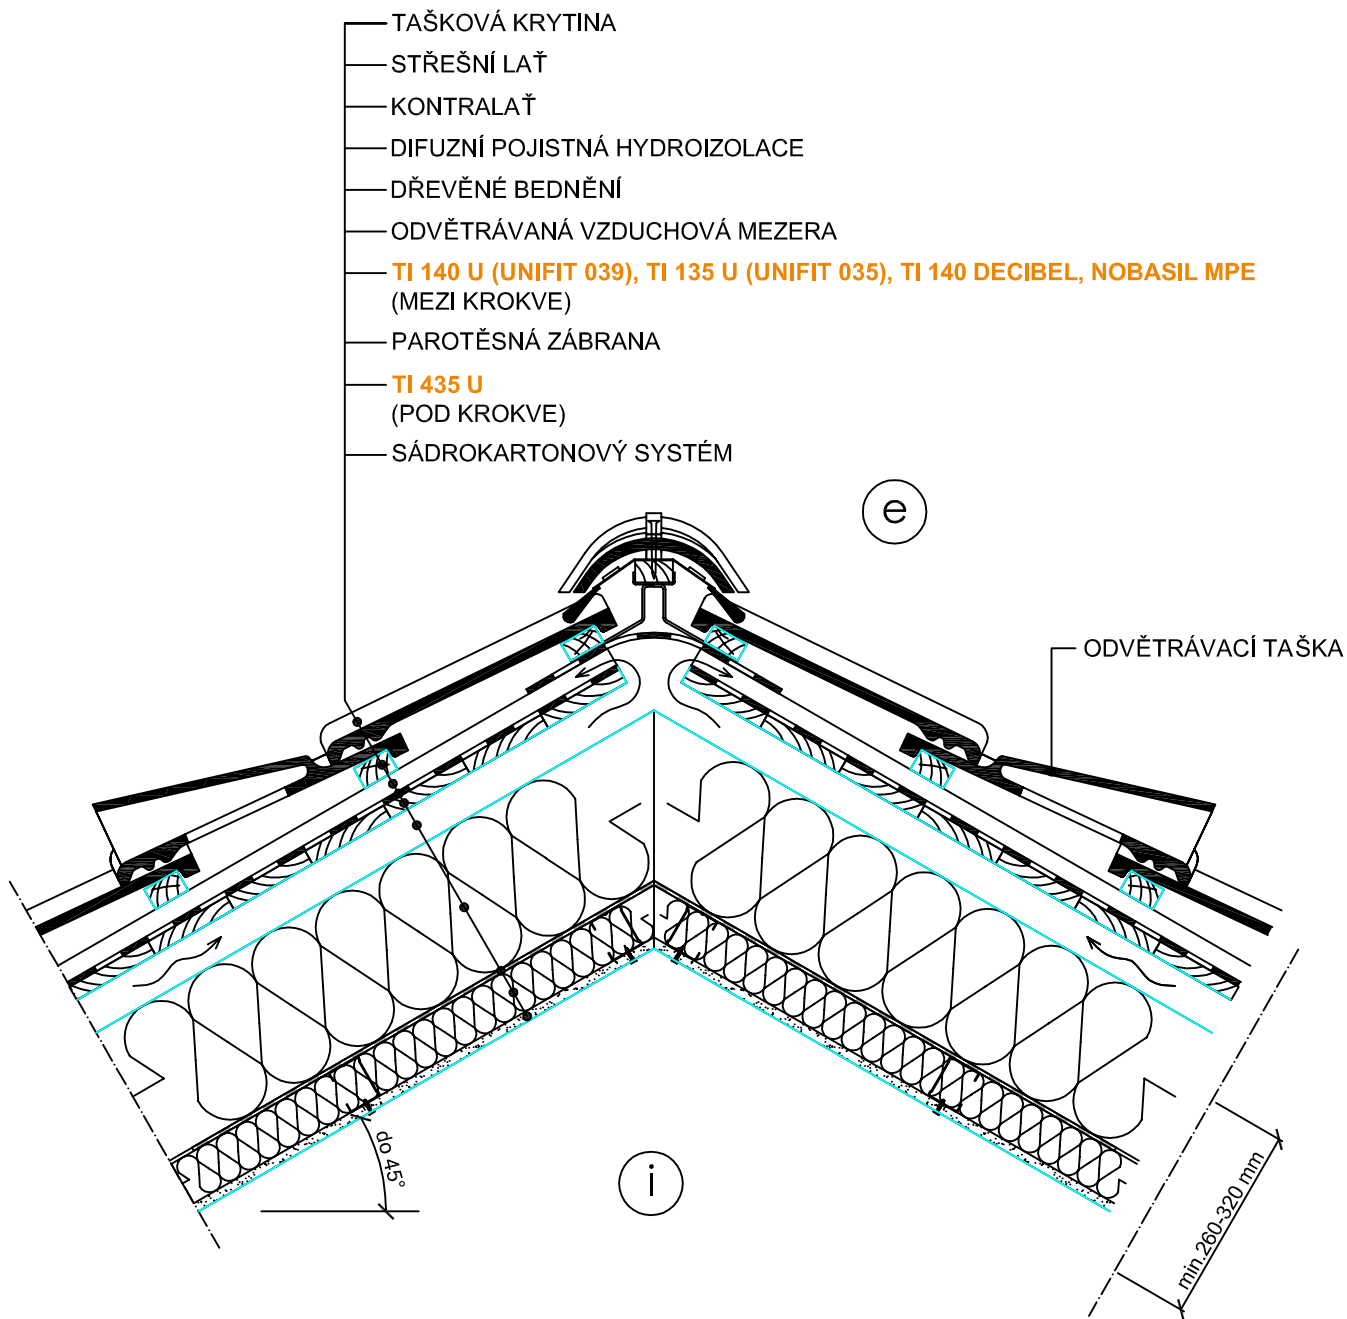

Tepelnétechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2	$U_{N,20}$ , požad. [W/m <sup>2</sup> K]	$U_{N,20}$ , dopor. [W/m <sup>2</sup> K]	$R_{N}$ nošenáční [m <sup>2</sup> K/W]	TI 135 U [mm]	TI 135 U* [mm]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně	0,24	0,16	4,2	180	220

\*) doporučená hodnota

0 250 500mm

**KNAUFINSULATION**  
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  
Thákurova 4  
160 00 Praha 6  
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :

INVESTOR :

ZMĚNA :

PODPIS / DATUM :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

OZN. VÝKRESU :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO :

ČÍSLO VÝKRESU :