


1.2.1B

MINERÁLNÍ IZOLACE V MÍSTĚ POZEDNICE ŠIKMÉ STŘECHY S ODVĚTRÁVANOU VZDUCHOVOU MEZEROU S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU POD SÁDROKARTONOVOU DESKOU - STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA

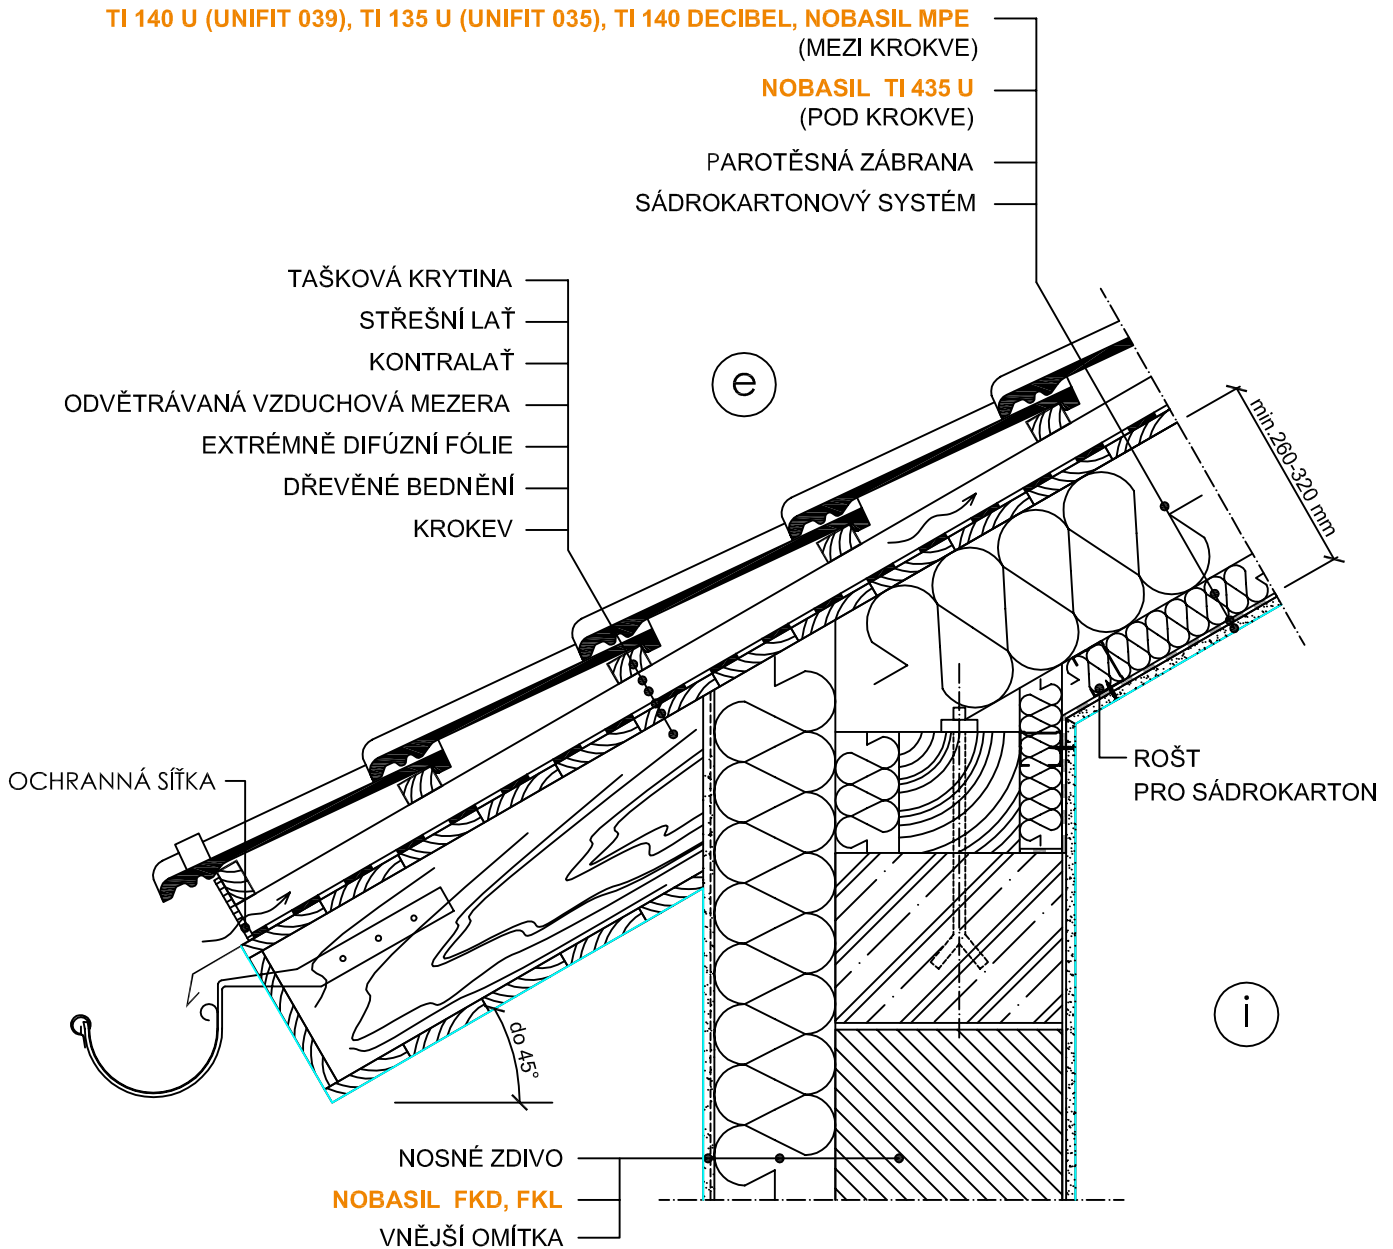


| Tepelnětechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2 | | $U_{N,20}$ požad. | $U_{N,20}$ dopor. | R_{No} osětační | TI 135 U | TI 135 U* |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | [W/m²K] | [W/m²K] | [m²K/W] | [mm] | [mm] |
| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně | | 0,24 | 0,16 | 4,2 | 180 | 220 |
| | | $U_{N,20}$ požad. | $U_{N,20}$ dopor. | R_{No} osětační | NOBASIL FKD | NOBASIL FKD* |
| | | [W/m²K] | [W/m²K] | [m²K/W] | [mm] | [mm] |
| Stěna vnější | lehká | 0,30 | 0,20 | 3,3 | 140 | 200 |
| | těžká | 0,38 | 0,25 | 2,6 | 120 | 160 |

*) doporučená hodnota

KNAUFINSULATION
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Thákurova 4
160 00 Praha 6
www.knaufinsulation.cz



| | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|
| OBJEKT : | | | |
| INVESTOR : | | ZMĚNA : | PODPIS / DATUM : |
| VYPRACOVAL : | | | |
| SCHVÁLIL : | | | |
| OZN. VÝKRESU : | | MĚŘÍTKO : | ČÍSLO VÝKRESU : |
| STUPEŇ : | | | |