


1.2.3A

MINERÁLNÍ IZOLACE ŠIKMÉ STŘECHY S ODVĚTRÁVANOU VZDUCHOVOU MEZEROU V MÍSTĚ POZEDNICE S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU UMÍSTĚNOU POD KROKVEMI - STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA

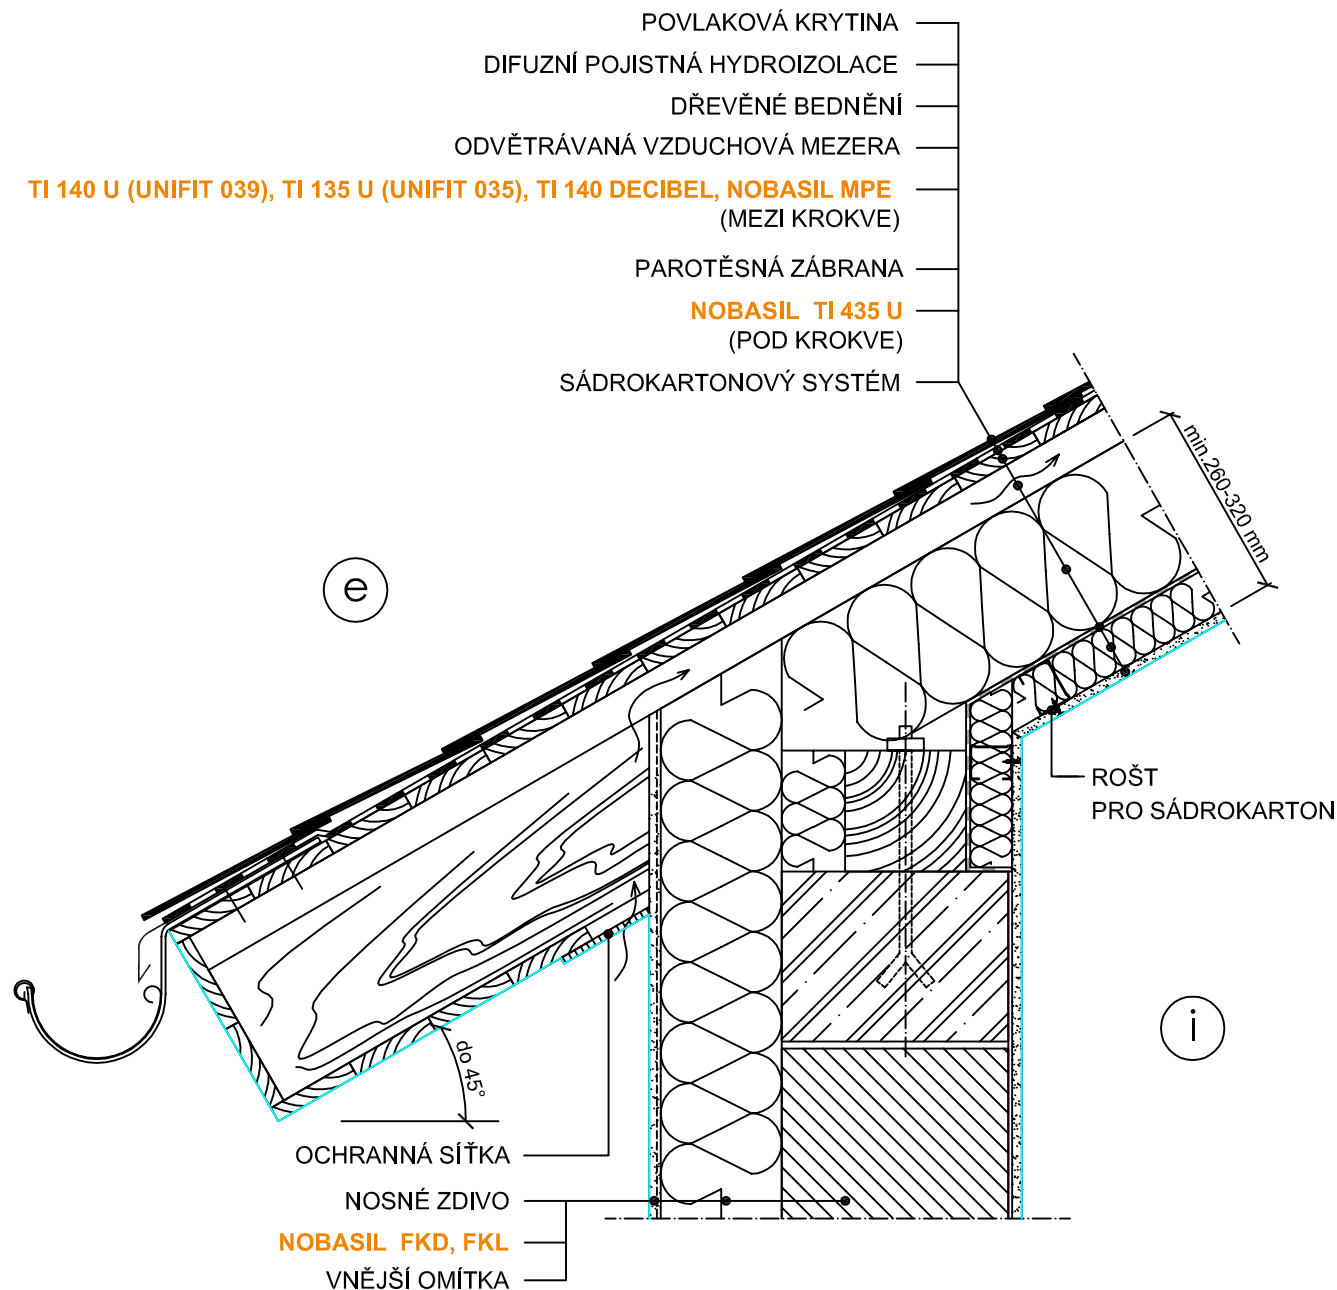


Tepelnětechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2	$U_{N,20}$, požad. [W/m ² K]	$U_{N,20}$, dopor. [W/m ² K]	R_{No} šeňtační [m ² K/W]	TI 135 U [mm]	TI 135 U* [mm]	
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně	0,24	0,16	4,2	180	220	
	$U_{N,20}$, požad. [W/m ² K]	$U_{N,20}$, dopor. [W/m ² K]	R_{No} šeňtační [m ² K/W]	NOBASIL FKD [mm]	NOBASIL FKD* [mm]	
Stěna vnější	lehká	0,30	0,20	3,3	140	200
	těžká	0,38	0,25	2,6	120	160

*) doporučená hodnota

0 250 500mm

KNAUFINSULATION
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Thákurova 4
160 00 Praha 6
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :

INVESTOR :

ZMĚNA :

PODPIS / DATUM :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

OZN. VÝKRESU :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO :

ČÍSLO VÝKRESU :