



# 1.2.3B

## MINERÁLNÍ IZOLACE ŠIKMÉ STŘECHY S ODVĚTRÁVANOU VZDUCHOVOU MEZEROU V MÍSTĚ POZEDNICE S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU UMÍSTĚNOU POD SÁDROKARTONOVOU DESKOU - STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA

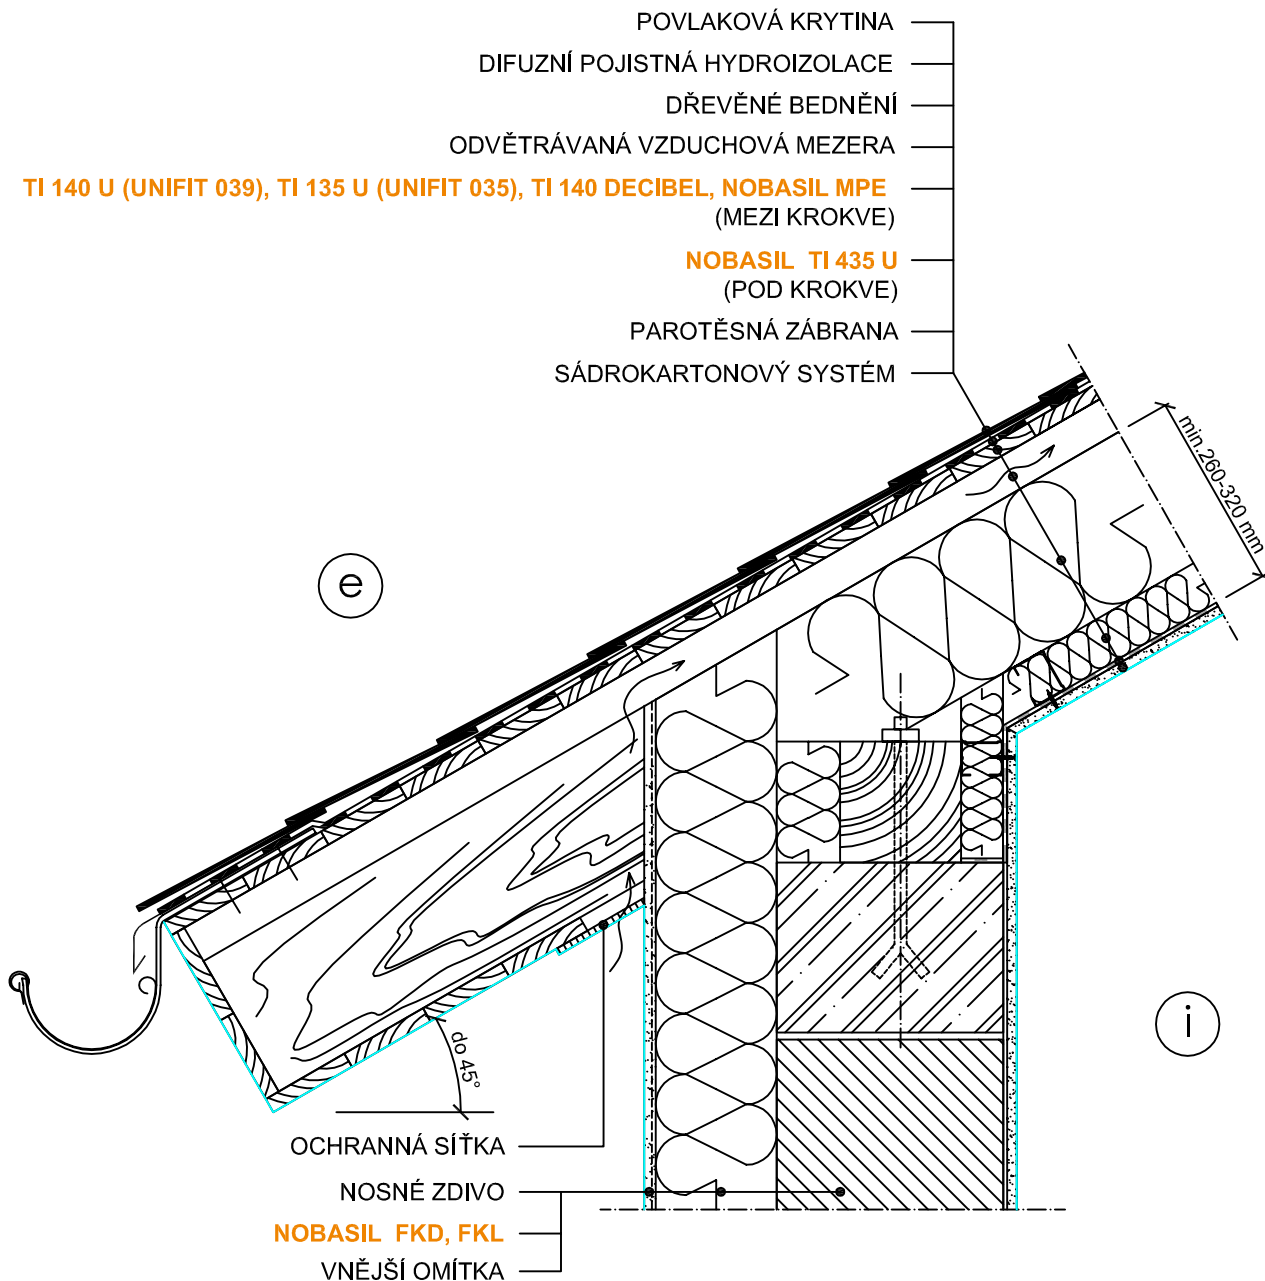


Tepelnétechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2		$U_{N,20}$ , požad.	$U_{N,20}$ , dopor.	$R_{No}$ rošenační	TI 135 U	TI 135 U*
		[W/m²K]	[W/m²K]	[m²K/W]	[mm]	[mm]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně		0,24	0,16	4,2	180	220
		$U_{N,20}$ , požad.	$U_{N,20}$ , dopor.	$R_{No}$ rošenační	NOBASIL FKD	NOBASIL FKD*
		[W/m²K]	[W/m²K]	[m²K/W]	[mm]	[mm]
Stěna vnější	lehká	0,30	0,20	3,3	140	200
	těžká	0,38	0,25	2,6	120	160

\*) doporučená hodnota



KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  
Thákurova 4  
160 00 Praha 6  
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :			
INVESTOR :		ZMĚNA :	PODPIS / DATUM :
VYPRACOVAL :			
SCHVÁLIL :			
OZN. VÝKRESU :		MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
STUPEŇ :			