


2.2

MINERÁLNÍ IZOLACE U PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ ATIKY A STŘEŠNÍ VPUSTI - POCHOZÍ KONSTRUKCE

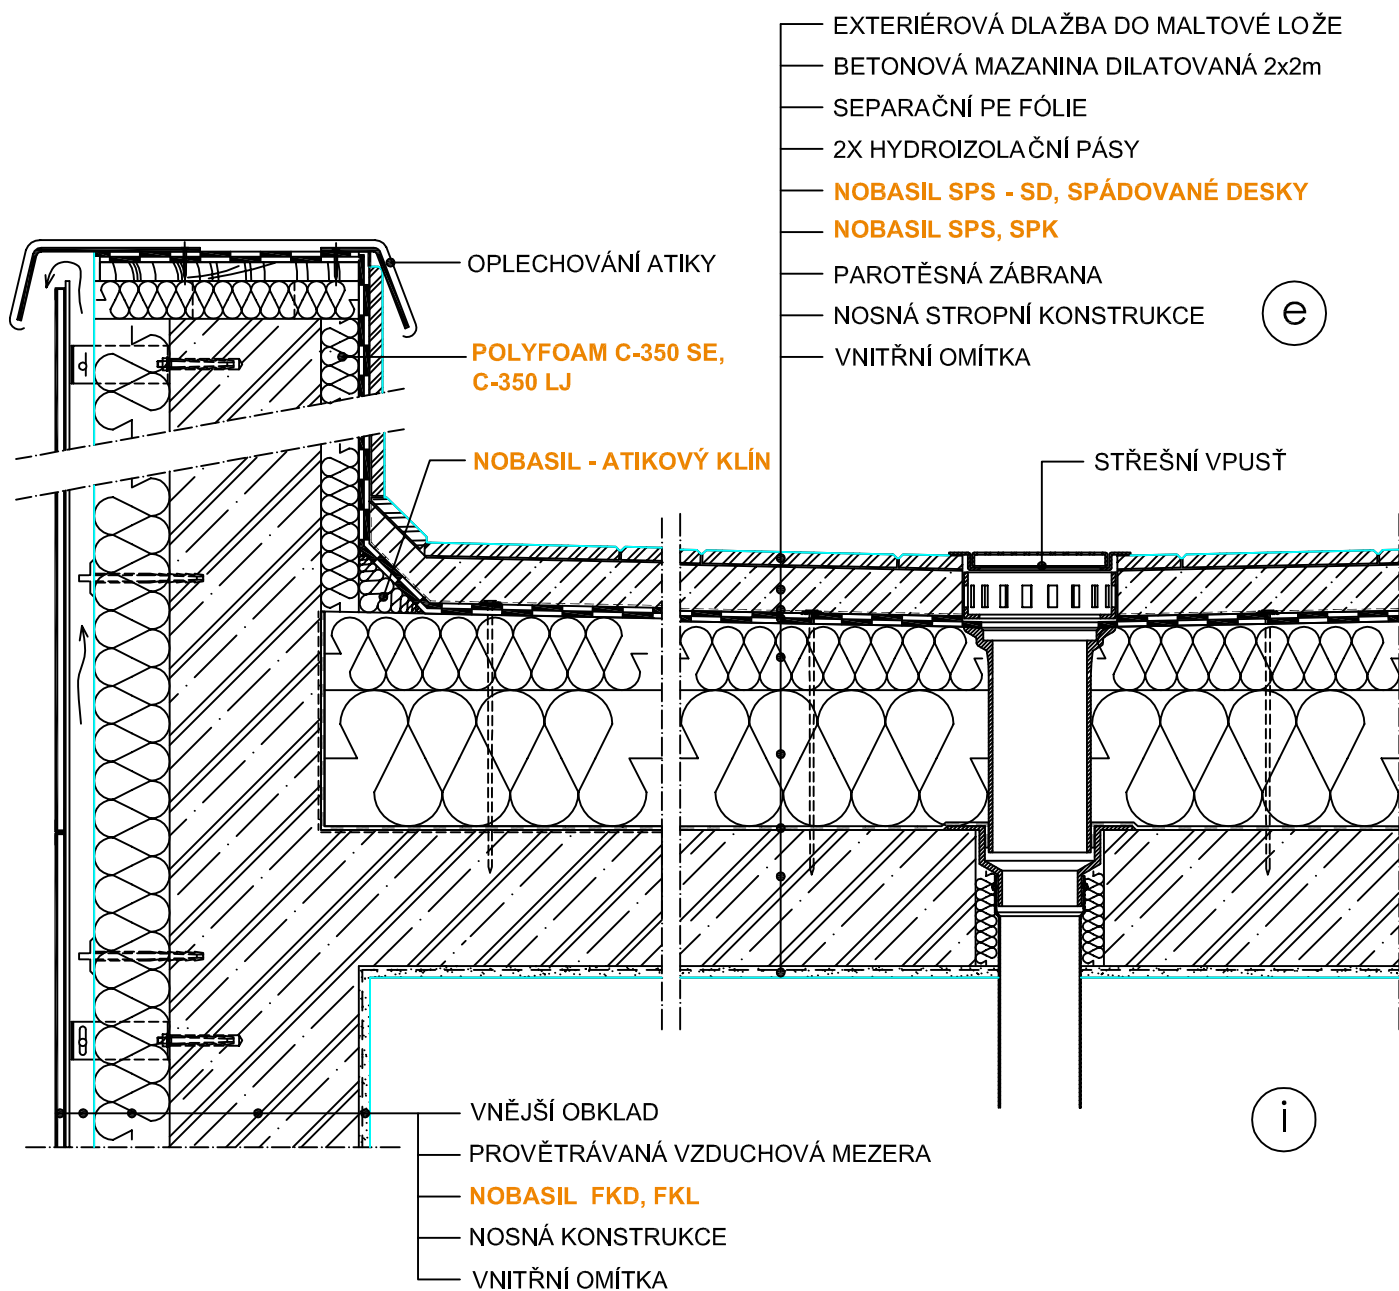


Tepelnětechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2	$U_{N,20, požad.}$ [W/m²K]	$U_{N,20, dopor.}$ [W/m²K]	$R_{N,ofeňací}$ [m²K/W]	NOBASIL SPS [mm]	NOBASIL SPS* [mm]	
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně	0,24	0,16	4,2	180	260	
				NOBASIL FDK [mm]	NOBASIL FDK* [mm]	
Stěna vnější	lehká	0,30	0,20	3,3	140	200
	těžká	0,38	0,25	2,6	120	160

*) doporučená hodnota

KNAUF INSULATION
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Thákurova 4
160 00 Praha 6
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :

INVESTOR :

ZMĚNA :

PODPIS / DATUM :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

OZN. VÝKRESU :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO :

ČÍSLO VÝKRESU :